



GULDBORGSUND

NEXEL

Att.: Mathias Micheelsen Rol


Teknikerbyen 25

2830 Virum

KRYDSNINGSTILLADELSE - OFFENTLIGE VANDLØB

31. OKTOBER 2024

Guldborgsund Kommune har den 8. oktober 2024 modtaget en ansøgning fra Mathias Michelsen Rol, på vegne af Nexel og Cerius Elnet, om tilladelse til krydsning af vandløb med 50kV kabler.

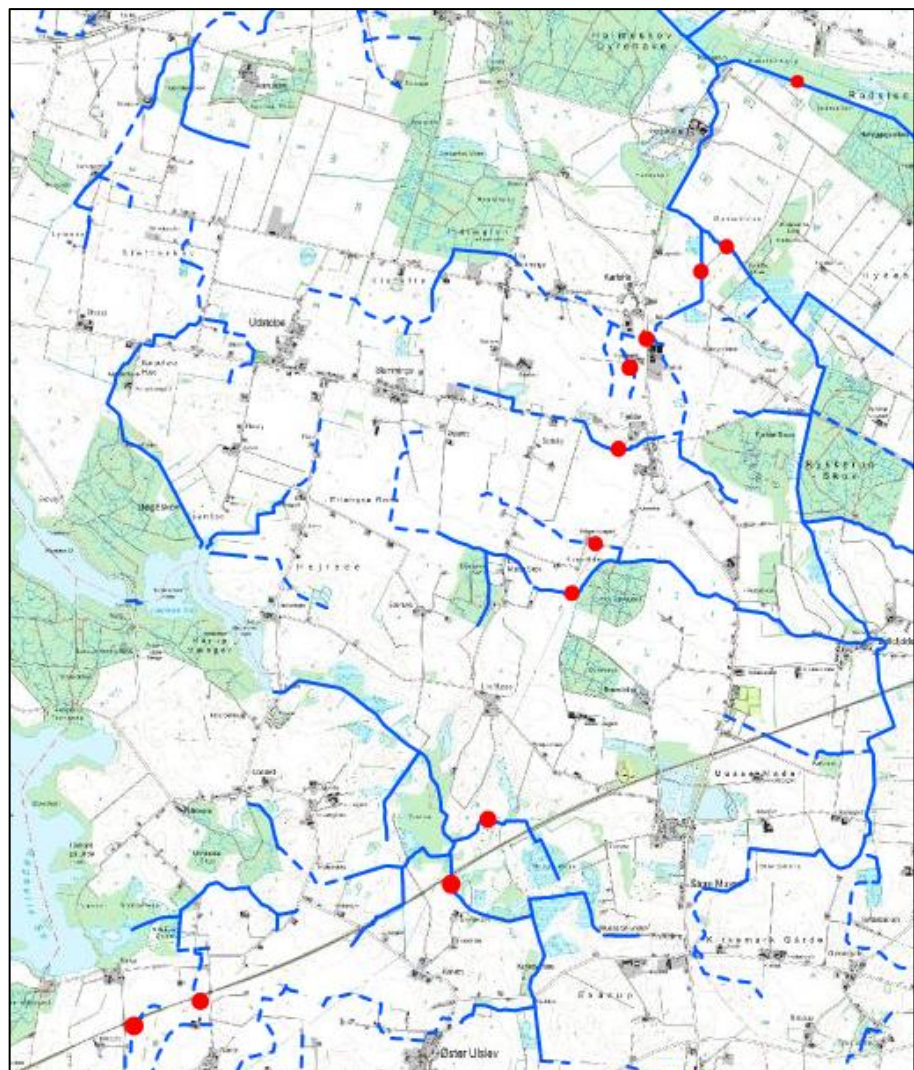

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731975
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 24-027889
SAGSBEHANDLER:
LYNDSEY SAMANTHA NØRRE-
GÅRD CRAFT
MOB +45 54732007
LYSC@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

SEND DIGITAL POST:
[BORGER](mailto:BORGER@GULDBORGSUND.DK) | [VIRKSOMHED](mailto:VIRKSOMHED@GULDBORGSUND.DK)

Billede 1: Oversigtskort over vandløbskrydsningerne, som vises med røde prikker

Ledningsejer: Nexel, Teknikerbyen 25, 2830 Virum

Vandløb: Krydsningstilladelsen omfatter krydsning af 12 offentlige åbne og rørlagte vandløb:

1. 4K, Engvejløbet – åbent - vandløbsstation 10769
2. 4, Saksøbing Å – åbent – vandløbsstation 5607
3. 4J – åbent – vandløbsstation 2090
4. 4J2 – rørlagt – vandløbsstation 4154
5. 4J2C – rørlagt – vandløbsstation 332,2
6. 4J1 – åbent – vandløbsstation 1813,6
7. 4D2 – rørlagt – vandløbsstation 1123,6
8. 4D – åbent – vandløbsstation 2646
9. 50C, Musse Moseløb – åbent – vandløbsstation 1051
10. 50B, Blæksbrølløbet – åbent – vandløbsstation 2711
11. 49B1 – rørlagt – vandløbsstation 50
12. 46C1, Bakkegårdsløbet – rørlagt – vandløbsstation 285

Projektet

Cerius skal i gang med kabellægning af 50kV mellem Radsted og Holeby. På strækningen vil kablet krydse tolv offentlige vandløb. Alle vandløbskrydsninger vil ske med styret underboring.

Udgifter til projektet

Alle udgifter til projektet afholdes af projektansøger Cerius og Nexel.

Ejendomsforhold

De matrikler, der berøres i forbindelse med vandløbskrydsningerne er:

1. 80 Radsted By, Radsted
2. 1o Krenkerup Hgd., Radsted
3. 1a Krenkerup Hgd., Radsted
4. 3e Kartoffe By, Fjelde
5. 7a Kartoffe By, Fjelde
6. 1e Fjelde By, Fjelde
7. 3v Fjelde By, Fjelde
8. 1a Bramsløkke Hgd., Musse
9. 4a Ll. Musse By, Musse
10. 3k Karleby By, Godsted
11. 3a Karleby By, Godsted
12. 3a Sløsse By, V. Ulslev
13. 3l Sørup By, V. Ulslev

Det er en forudsætning for tilladelsen, at der er indhentet fuldmagt fra bredejerne til vandløbskrydsningerne, af Nexel/Cerius.

Tidsplan

Projektet ønskes opstartet i 2025, og afsluttes i 2027.

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden meddeler hermed tilladelse til at krydse de offentlige vandløb med kabler. Afgørelsen meddeles efter § 47 i vandløbsloven¹ og § 9 stk. 2 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Tilladelsen stilles på følgende vilkår:

1. Vandløbene krydses som beskrevet i ansøgningen.
2. Ved krydsning af offentlige vandløb skal ledningen være mindst 1 meter under den faktiske bund i vandløbet.
3. Anlægsarbejdet må ikke medføre, at der tilføres forurenende eller sedimenterende stoffer til vandløbet.
4. Fremtidig vedligeholdelse af kablet påhviler ledningsejeren.
5. Ved krydsning af offentlige rørlagte vandløb skal kablerne/ledningerne kunne tåle at blive frigravet i forbindelse med udskiftning af vandløbsrør under ledningen
6. Eventuelle skader på vandløbene (herunder selve vandløbene, brinker og banketter) som følge af ledningens etablering, tilstedeværelse eller reparation, skal udbedres og betales af ledningsejeren.
7. Ansøger påtager sig evt. erstatningsansvar, for skader opstået i forbindelse med arbejdet, f.eks. ødelagte rørledninger, problemer med opstuvning opstrøms.
8. Ved fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og restaureringer) påhviler alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen udelukkende ledningsejeren, således at ledningen fortsat krydser vandløbet som anvist i denne tilladelse.

Vandløbsmyndigheden meddeler endvidere tilladelse i henhold til bekendtgørelsens § 30 til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes, når afgørelsen foreligger og uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Der skal gøres opmærksom på, at tilladelsen til at påbegynde anlægsarbejdet ikke indebærer begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget krydsningstilladelse.

Afgørelsen offentliggøres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside www.guldborgsund.dk den **31. oktober 2024**

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

¹ LBK nr. 1217 af 25. november 2019: Bekendtgørelse af lov om vandløb

² BEK nr. 834 af 27. juni 2016: Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende kan påklage afgørelsen:

- Ansøger
- Bredejer

Yderligere spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder Lyndsey Craft på enten mail – lysc@guldborgsund.dk, eller via telefon – 54 73 20 07.

Med venlig hilsen

Lyndsey Samantha Nørregård Craft
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.