




GULDBORGSUND

Tom Olsen
Ullerslevvej 25
4900 Nakskov
toullerslev@mail.dk

KRYDSNINGSTILLADELSE - OFFENTLIGE VANDLØB NUMMER 64, 64D, 92F OG 92C

Guldborgsund Kommune har den 12. juli 2024 modtaget ansøgning fra Entreprenør Tom Olsen, på vegne af Cerius og Nexel, om tilladelse til krydsning af vandløb med 50kV kabler.

20. AUGUST 2024

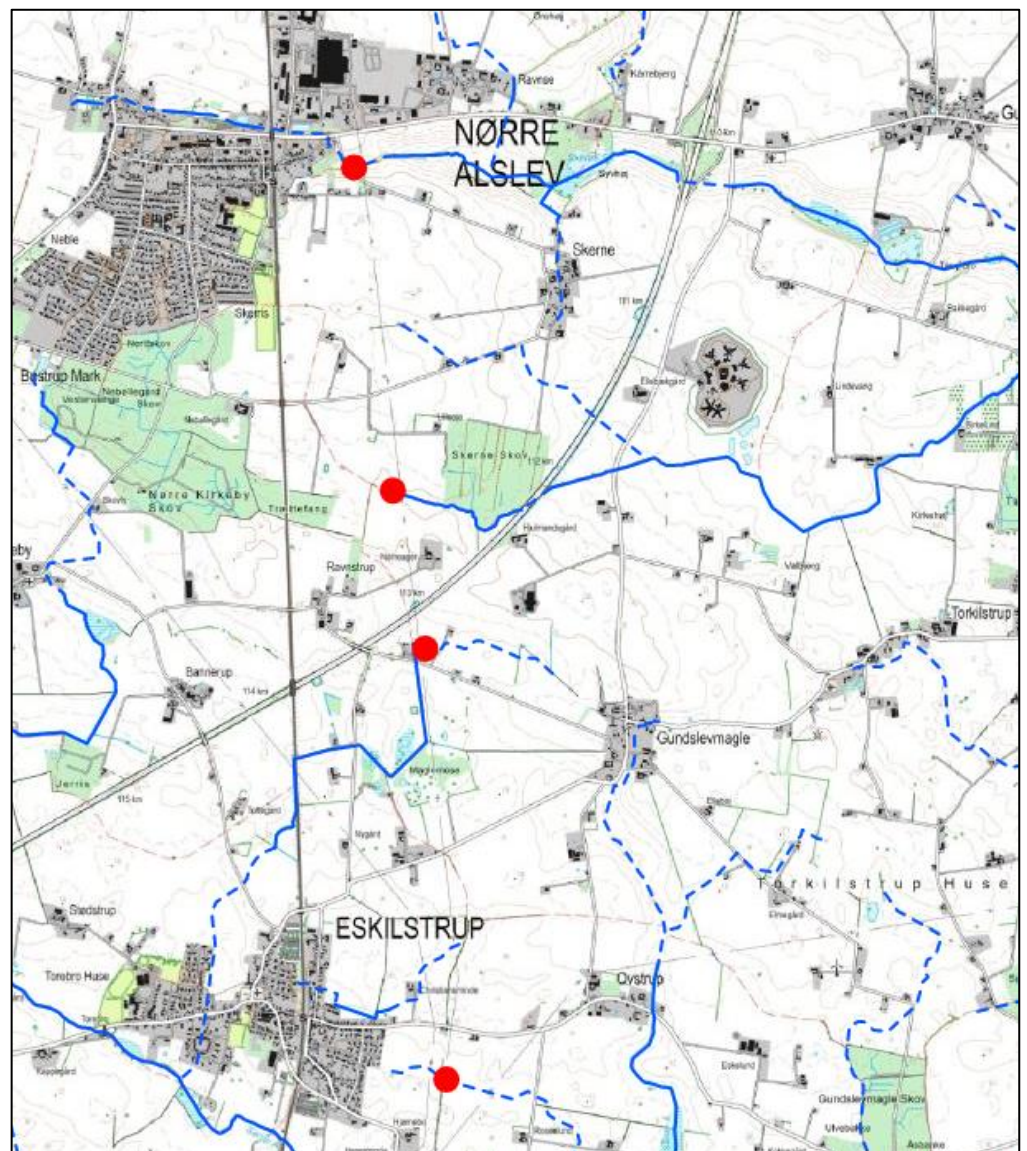

Oversigtskort der viser de fire vandløbskrydsninger, røde prikker.

GULDBORGSUND KOMMUNE

CENTER FOR TEKNIK & MILJØ
NATUR & MILJØ
PARKVEJ 37
4800 NYKØBING F.
TLF +45 54731975
WWW.GULDBORGSUND.DK

SAGSNR. 24-020252
SAGSBEHANDLER:
JUNE BUXBOM
MOB +45 54732005
JUBU@GULDBORGSUND.DK

CVR NR. 29 18 85 99

Ledningsejer: Cerius A/S, Teknikerbyen 25, 2830 Virum

Vandløb: Krydsningstilladelsen omfatter krydsning af fire offentlige rørlagte og åbne vandløb:

1. 64 – rørlagt – vandløbsstation 1730 – kabelstation 950
2. 64D – åbent – vandløbsstation 20 – kabelstation 2725
3. 92F – rørlagt – vandløbsstation 830 – kabelstation 3500
4. 92C – rørlagt – vandløbsstation 380 – kabelstation 5950

Projektet

Cerius skal i gang med kabellægning af 50 kV mellem Nørre Alslev og Eskilstrup. På strækning vil kablet krydse fire offentlige vandløb, der alle er rørlagt. Alle vandløbskrydsninger vil ske med styret underboring.

Udgifter til projektet

Alle udgifter til projektet afholdes af projektansøger Cerius og Nexel

Ejendomsforhold

De matrikler, der berøres i forbindelse med vandløbskrydsningerne er:

1. 8u Ravnse By, Nr. Alslev og 23c Skerne By, Gundslev
2. 16a Skerne By, Gundslev og 1g Gundslevmagle By, Torkilstrup
3. 15z Gundslevmagle By, Torkilstrup
4. 3o Ovstrup By, Eskilstrup

Der er indhentet fuldmagt fra bredejerne til vandløbskrydsningerne.

Tidsplan

Projektet ønskes udført i efterår/vinter 2024.

Afgørelse

Vandløbsmyndigheden meddeler hermed tilladelse til at krydse de offentlige vandløb med kabler. Afgørelsen meddeles efter § 47 i vandløbsloven¹ og § 9 stk. 2 i bekendtgørelsen om vandløbsregulering og -restaurering m.v.²

Tilladelsen stilles på følgende vilkår:

- Vandløbene krydses som beskrevet i ansøgningen.
- Ved krydsning af offentlige vandløb skal ledningen være mindst 1 meter under den faktiske bund i vandløbet.
- Anlægsarbejdet må ikke medføre, at der tilføres forurenende eller sedimenterende stoffer til vandløbet.
- Fremtidig vedligeholdelse af kablet påhviler ledningsejeren.
- Ved krydsning af offentlige rørlagte vandløb skal kablet/ledningerne kunne tåle at blive frigrauet i forbindelse med udskiftning af vandløbsrør

¹ LBK nr. 1217 af 25. november 2019.

² BEK nr. 834 af 27. juni 2016.

under ledningen.

- Eventuelle skader på vandløbene (herunder selve vandløbene, brinker og banketter) som følge af ledningens etablering, tilstedeværelse eller reparation, skal udbedres og betales af ledningsejeren.
- Ansøger påtager sig evt. erstatningsansvar, for skader opstået i forbindelse med arbejdet, f.eks. ødelagte rørledninger, problemer med opstuvning opstrøms.
- Ved fremtidige vandløbsarbejder (f.eks. reguleringer og restaureringer) påhviler alle udgifter til ændring og/eller sikring af ledningen udelukkende ledningsejeren, således at ledningen fortsat krydser vandløbet som anvist i denne tilladelse.

Vandløbsmyndigheden meddeler endvidere tilladelse i henhold til bekendtgørelsens § 30 til, at anlægsarbejdet kan påbegyndes, når afgørelsen foreligger og uanset om vandløbsmyndighedens afgørelse påklages. Der skal gøres opmærksom på, at tilladelsen til at påbegynde anlægsarbejdet ikke indebærer begrænsning i Miljø- og Fødevareklagenævnets adgang til at ændre eller ophæve en påklaget krydsningstilladelse.

Afgørelsen offentliggøres på Guldborgsund Kommunes hjemmeside www.guldborgsund.dk den 20. august 2024.

Klagevejledning

Der kan klages over denne afgørelse til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som findes på forsiden af www.naevneneshus.dk.

Klagefristen er 4 uger fra den dag afgørelsen er offentliggjort. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Ønsker du at klage, skal der betales et gebyr på 900 kr. som privatperson og som virksomhed eller en organisation, skal der betales 1.800 kr. i gebyr.

Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Du kan finde yderligere vejledning om gebyrordningen på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.naevneneshus.dk/vejledning.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videregiver herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Følgende kan påklage afgørelsen:

- Ansøger
- Bredejer

SIDE 4/4

Yderlige spørgsmål til projektet kan rettes til vandløbsmedarbejder June Buxbom på enten mail – jubu@guldborgsund.dk eller via telefon – 54 73 20 05.

Med venlig hilsen

June Buxbom
Biolog/Vandløbsmedarbejder

Guldborgsund Kommune er underlagt Persondataforordningen. Vi skal derfor give dig en række oplysninger om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder som registreret. Du kan læse mere herom på www.guldborgsund.dk/oplysningspligten. I fysiske breve er indholdet vedlagt.